


[illegible]

① 电梯检修梯 1:20

- 注:
1. 电梯与电梯井道之间设电梯减震, 做法详见专业公司
2. 电梯大样须由专业电梯公司审图后出专业施工图纸后方可施工。
3. 钢牛腿由专业厂家设计安装。
4. 电梯井道内所需预埋的吊钩孔、通风孔等详见专业电梯公司施工图。
5. 圈梁的大小、配筋、位置的设置由专业电梯公司提供或现场指导设置。
6. 底坑防水做法按建筑构造做法地下室底板、地下室侧墙做法。
7. 电梯门应确保完水面 (净宽×净高) 单梯不小于1100×2100。
8. 电梯层门的耐火极限不应低于2.00h, 并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验的完整性、隔热性和热辐射测定方法》GB/T27903规定的完整性和隔热性要求。
9. 楼层平台台阶30mm

电梯 剖面图 1:50

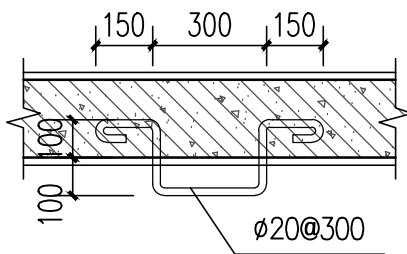