




5、表示防火门(暗装侧面进水管尺寸:950(宽)*1830(高), 洞口底边距地面高度85mm, 暗装后侧面进水管尺寸:730(宽)*1830(高), 洞口地面高度85mm)具体位置详水施。如采用暗装, 嵌入楼梯间、设备房墙体时, 其箱体背后应采用 ≥ 100 厚砌体封闭; 埋入走道隔墙且保留墙体不能满足耐火极限要求


D1为空调预埋套管, 预埋 $\phi 75$ PVC管, 同室外倾斜10%, 中心距楼面3000, 距墙边100

	办公室	4	9		40		
--	-----	---	---	--	----	--	--

办公楼二楼疏散计算										
防火分区编号	防火分区面积	功能	间数	每间人数	面积 (m ²)	疏散人数 (人)	每100人的净宽度	计算需要的疏散宽度 (m)	设计的疏散宽度 (m)	备注
1层 (4-1)	1316.51	会议室	1	11	12	1.0m/100	0.56	6.7		有固定座位按座位数1.1倍计算疏散人数; 办公按平方/每人计算疏散人数, 每一层为一个独立的防火分区; 计算公式 (总人数/100)
		准备间	2	2	4					
		办公室	4	9	40					

管,向室外傾斜10%,中心距樓面3600,距牆邊100

防火分区示意图

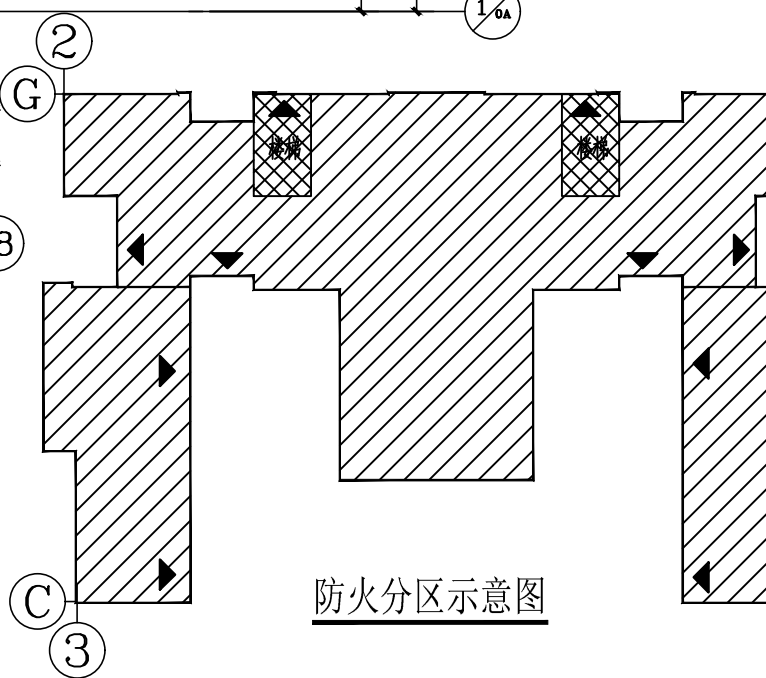

1	2024.04.27	事故放行	
发版 REV	发行日期 ISSUE DATE	备注 DESCRIPTION	
发行记录		ISSUE	REMARK
工 艺			
通信设备	余培芳	余培芳	
电 气	余培芳	余培芳	
气体动力			
暖通空调	王德顺		
给排水	尹继华	2024.4.27	
结 构	宋 敏	宋敏	
装饰 材料	龙 敏	龙敏	
专 业	姓 名	签 名	
	FULL NAME	SIGNATURE	
合 备		COORDINATION	
项目负责人 PRIMARY CAPTAIN	张 明	24号	
项目负责人 PROJECT MANAGER	龙 敏	龙敏	
审 定 APPRO	张 明	24号	
考 核 EXAMU	张德敏	张德敏	
专业负责人 MAIN ENGINEER	胡 丹	胡丹	
校 对 CHECK	龙 敏	龙敏	
设 计 DESIGD	胡 丹	胡丹	
制 图 DRAWN	胡 丹		
签 名 DUTY	姓 名 FULL NAME	签 名 SIGNATURE	
设计签署		SIGNATURE	
设计阶段 JOB STAGE	施工部署	专业 DISCIPLINE	建 筑
项目名称 PROJECT	国学院教师办公楼		
子项名称 ITEM	办公楼		
图 名 DWG. TITLE	办公楼首层平面图		
工程号 PROJECT NO.	子项号 ITEM NO.	图 号 DWG. NO.	
22057	01	01-D-001	
比例 SCALE	1:100		